


NGF Normal

	Points Kilometriques	1955
Limite de Commune Amont	161bis420	43,31
	161bis500	43,29
	162bis000	43,21
Pont S.N.C.F.	162bis200	43,18
Ecluse de CHALIFERT	162bis470	43,13
	146,000	43,11
	146,500	43,03
Limite de Commune Aval	146,892	42,89

NOTA : Les Voies SNCF ne sont pas submersibles

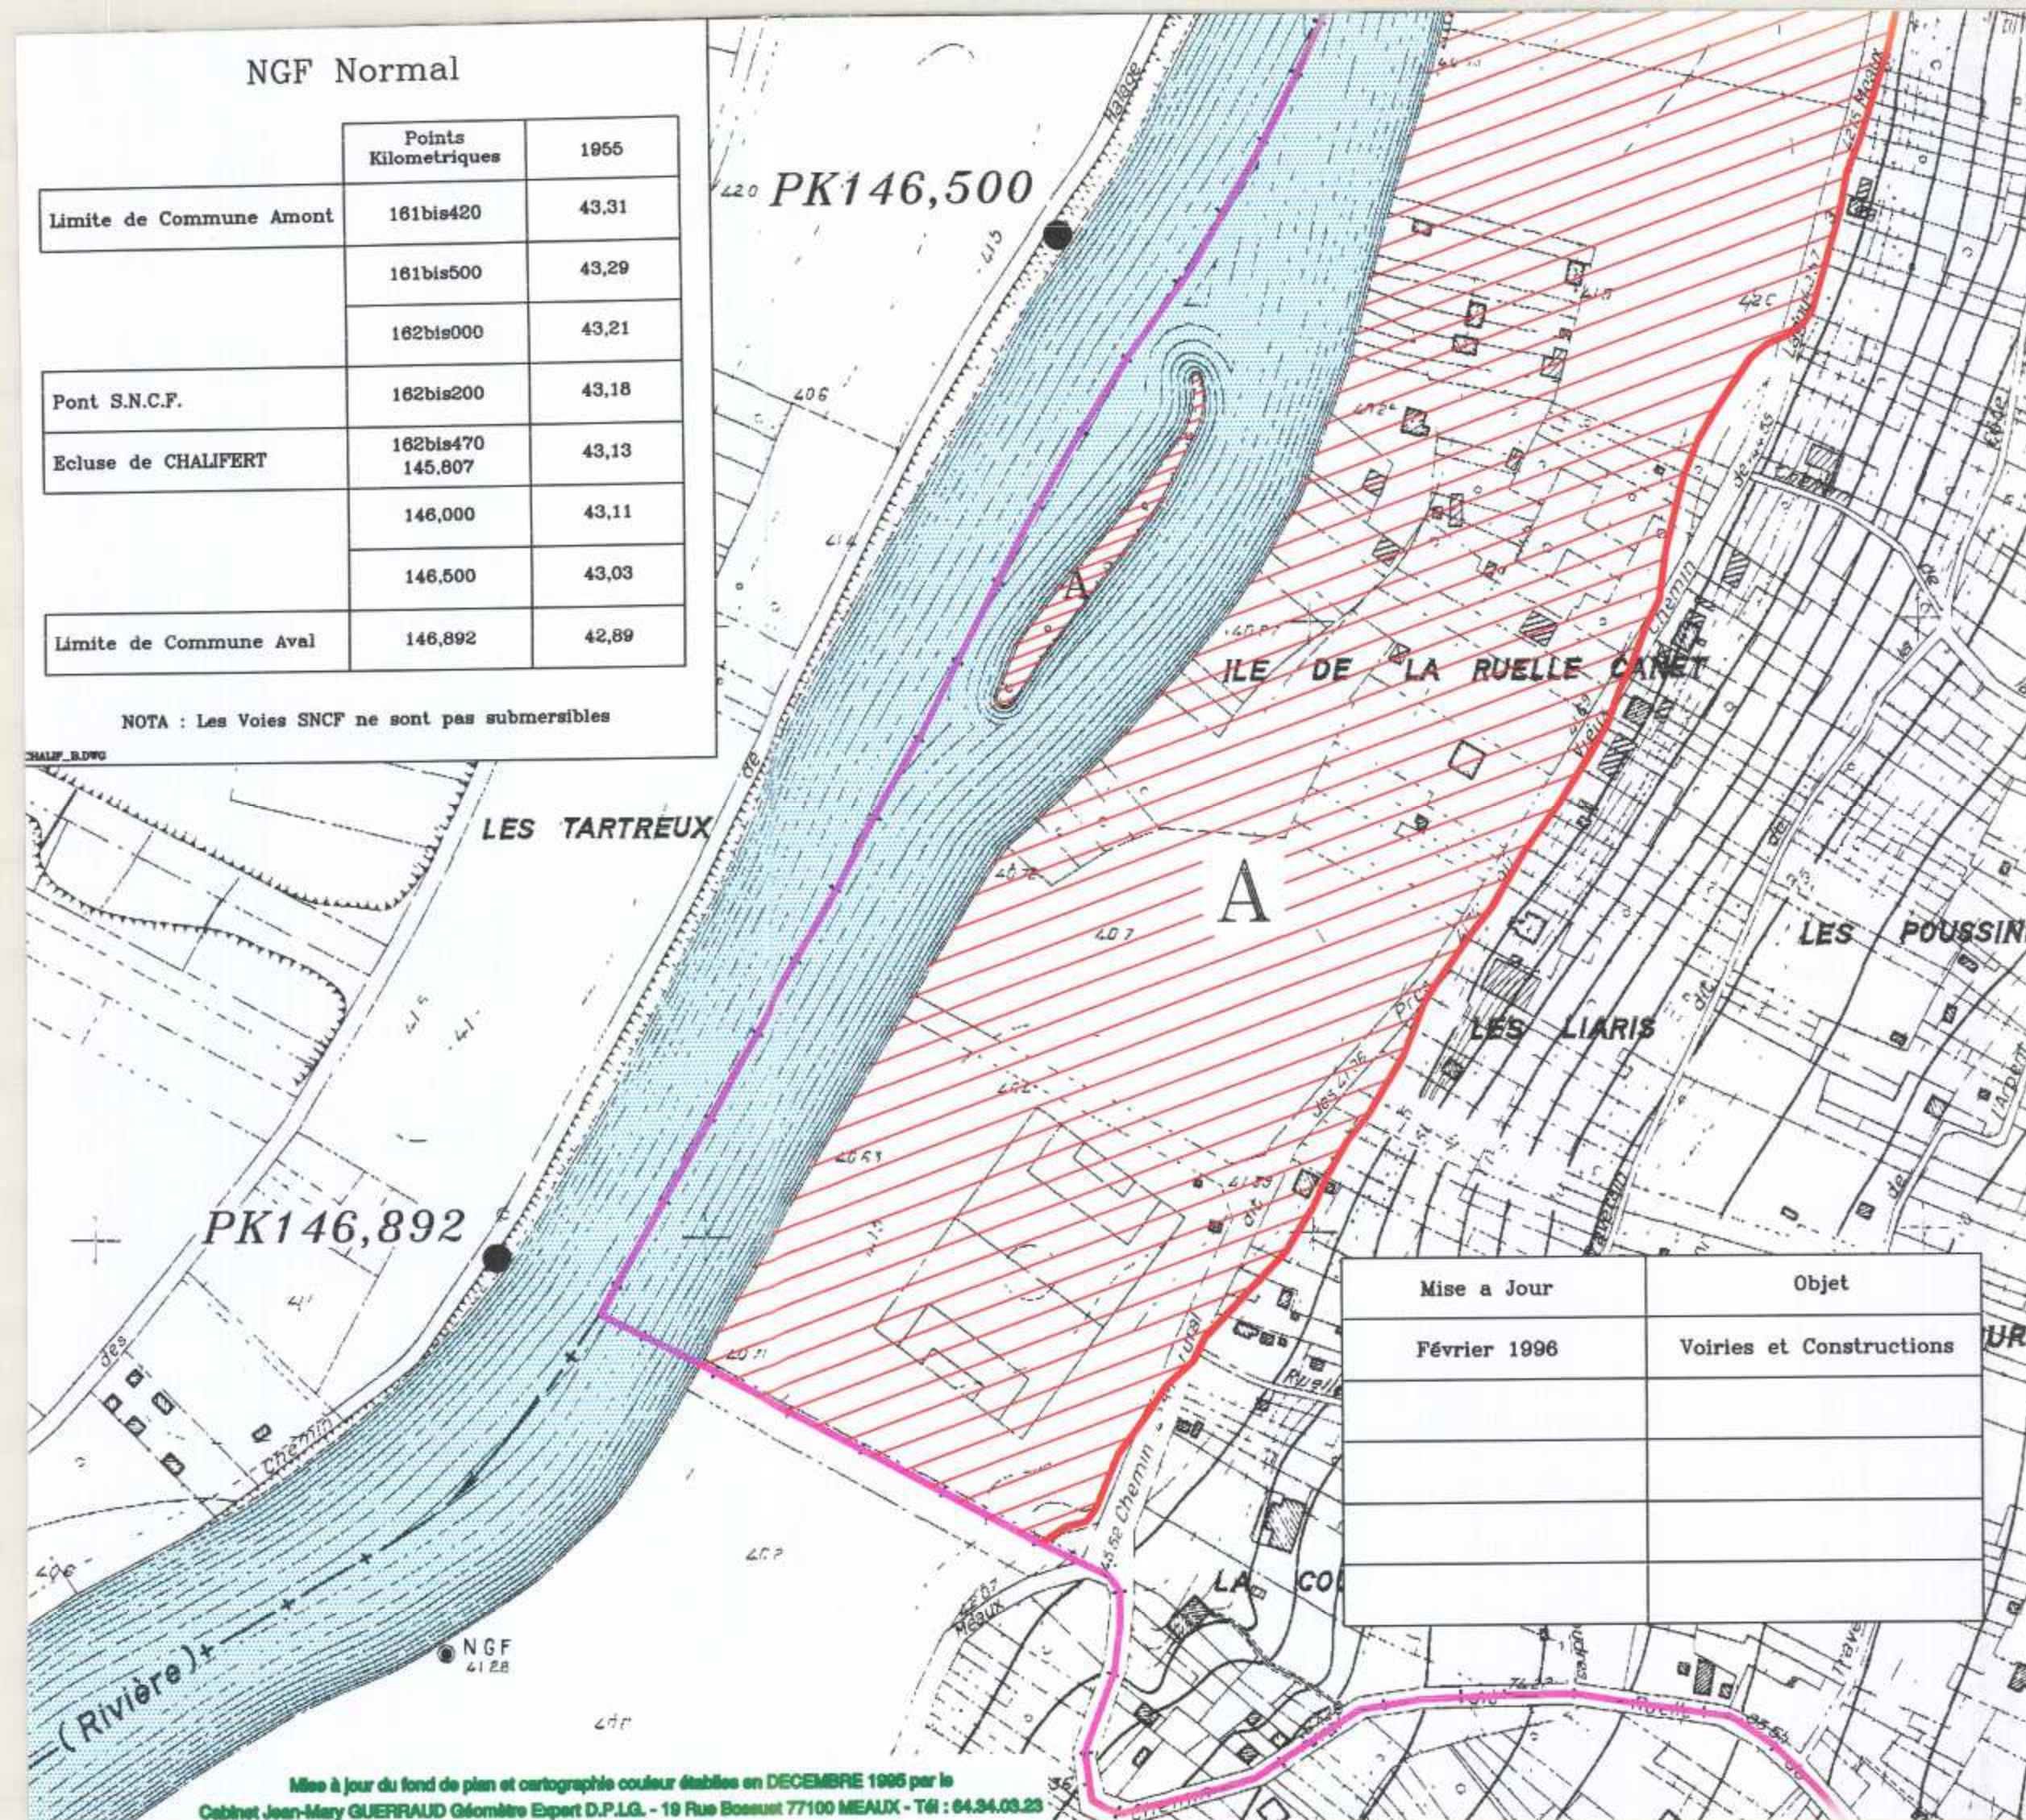

Mise a Jour	Objet
Février 1996	Voiries et Constructions



Service de la Navigation de la Seine et Marne

Arrondissement Seine Amont

Subdivision de Meaux

Barrage de Meaux - BP 176 - 77108 Meaux cedex - Telephone (1) 64.33.57.15 - Telecopie (1) 64.33.57.16

45b



COMMUNE DE CHALIFERT

RIVIERE DE MARNE

ZONES SUBMERSIBLES du departement de Seine et Marne

Legende

- ZONE A : Zone de grand écoulement des crues
- ZONE B : Zone d'Expansion des Crues
- Limite de Commune

N.B. : Le nivellement du fond de plan est en NGF orthometrique. Pour obtenir le NGF normal, rajouter 37cm

PK : Point Kilometrique

ECHELLE : 1/2000